


Capacité du puits municipal d'Abercorn



Selon le **Système d'information hydrogéologique (SIH)** du ministère de l'Environnement, la capacité du puits 1986-100-22801128 où sont situées les installations municipales a été estimée à **1363,8 litres/minute** en 1978, après un essai de pompage d'une durée de 72 heures. Vous pouvez faire une recherche par municipalité en cliquant sur le lien ci-bas. Par la suite, vous pourrez faire apparaître les puits sur une carte.

En savoir plus

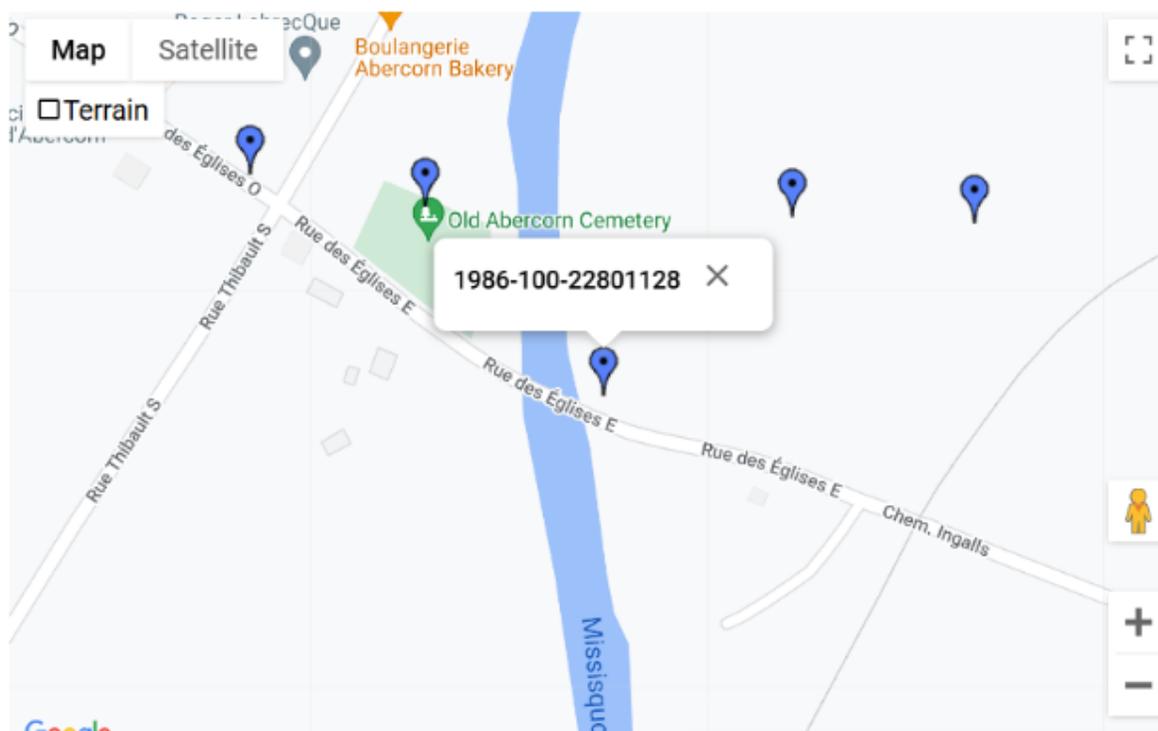

Source : Infolettre d'Abercorn du 26 septembre 2024

Lien vers le SIH : <https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/sih/index.htm>